


Hadice pro připojení (D8738104937)

Návod k montáži a obsluze

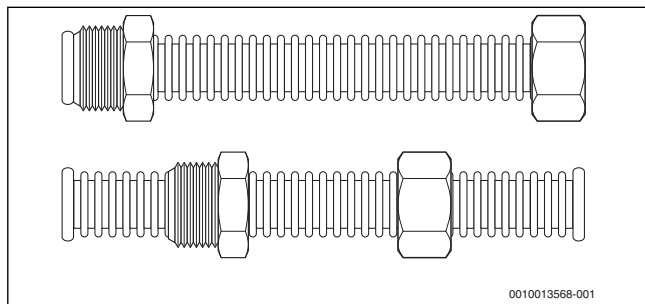

0010013568-001

1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento návod k instalaci je určen především odborníkům pracujícím v oblasti vodovodních instalací, tepelné techniky a elektrotechniky. Pokyny v návodu musejí být dodrženy. Jejich nerespektování může způsobit materiální škody a poškodit zdraví osob, popř. i ohrozit život.



Veškeré doplňkové vybavení smí instalovat a uvádět do provozu pouze osoba pověřená a registrovaná odborná firma.

- ▶ Návod k instalaci si přečtěte před instalací.
- ▶ Řiďte se bezpečnostními a výstražnými pokyny.
- ▶ Dodržujte národní a regionální předpisy, technická pravidla a směrnice.
- ▶ O provedených pracích vedte dokumentaci.
- ▶ Při rozbalení příslušenství zkontrolujte úplnost a kompletnost dodávky. Montujte jen bezvadné díly.
- ▶ Vysvětlete zákazníkovi princip činnosti zařízení a jeho obsluhu a upozorněte jej, že sám nesmí na zařízení provádět žádné úpravy ani opravy.

⚠ Nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem!


- ▶ Elektrické připojení a připojení na elektrickou síť smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník po uskutečnění všech zkoušek a revizí. Dodržujte připojovací schéma.
- ▶ Zařízení před veškerými pracemi kompletně odpojte od napájení el. napětím (např. ochranným jističem/pojistkou).
- ▶ Chybným zapojením příslušenství mohou vzniknout škody, za které výrobce neodpovídá.

2 Možnosti použití

Trubky (2ks celkem) slouží ke snadnějšímu napojení kotle v místech s rozdílnou roztečí vývodů pro otopný systém. Ohebný nerezový vlnovec lze do určité míry natvarovat na rozteče vývodů elektrokotlů Tronic Heat 3000/3500 v rozsahu $\pm 0 \div 140$ mm.


3 Instalace

- ▶ Trubky natvarujte podle potřebných roztečí vývodů a připojte mezi hydraulické vývody elektrokotle a otopné soustavy.

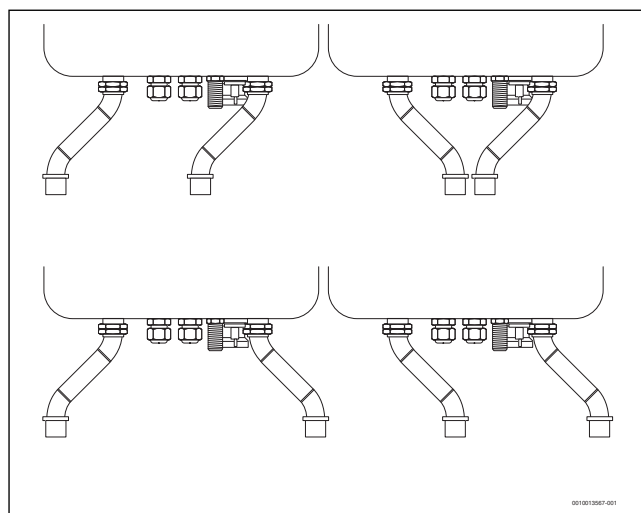

0010013567-001

Obr. 1 Možnosti tvarování ohebných připojovacích trubek

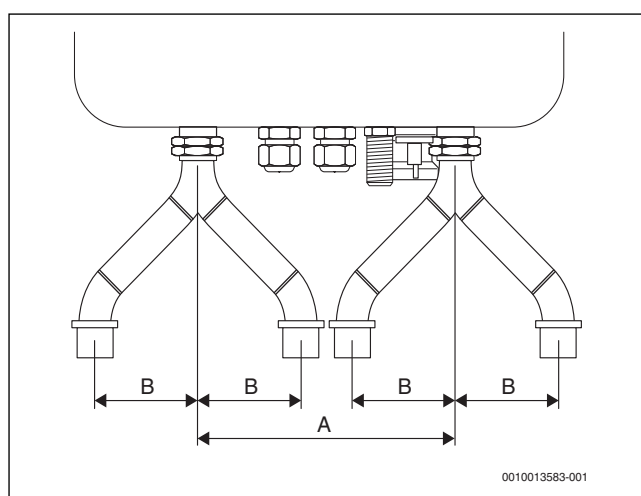

0010013583-001

Obr. 2 Přizpůsobení potřebné rozteče

- A Rozteč vývodů elektrokotle
- B Změna rozteče v rozsahu $\pm 0 \div 70$ mm